

■ 大規模事故災害対策編

■ 予防・応急対応計画

資料 2-2-1 隣接市町における流出油駆除資材の保有状況

隣接市町における流出油駆除資材の保有状況

市名		承認型式番号	保有量	保管場所
西宮市	オイルフェンス		50m	大屋町倉庫
	油吸着材	タフネルオイルブロッターAB-50	50kg	消防局 及び消防署
		パーライト	220kg	
宝塚市	油処理剤	シーグリーン	0.12kl	市内
	油吸着剤	タフネルオイルブロッター	580枚	市内
		パーライト	555kg	市内
三木市	油吸着材	ホライト	180L	消防本部倉庫
	油吸着材	SRP-CHEMケミカルスピルパック P-200	6本	
		SRP-CHEMケミカルスピルパック P-110	2枚	
	油吸着剤	タフネルオイルブロッター BL-50 型	100枚	
	油吸着材	タフネルオイルブロッター BL-F 型	52m × 2m	
	油吸着材	タフネルオイルブロッター BL-F 型	100枚	
	油吸着材	タフネルオイルブロッター BL-65 型	300枚	
	油吸着材	オイルメディマット	100枚	
明石市	油吸着剤	タフネルオイルブロッター BL-6500 ×1ロール	65m	大蔵海岸倉庫
		タフネルオイルブロッター BL-F (6.5m×4、13m×2) ×11箱	572m	大蔵海岸倉庫
		タフネルオイルブロッター BL-50 (100枚) ×7箱	700枚	大蔵海岸倉庫×5 西庁舎電気室×2
		タフネルオイルブロッター S-50 (10m×2セット) ×8箱	16セット	大蔵海岸倉庫×7 西庁舎電気室×1
		スマイレイオイルフェンス7502 (7.5cmφ×2m) 5本×1箱、8本×1箱	13本	西庁舎電気室
		スマイレイオイルマット5050B (50cm×49cm×20枚) ×1箱	20枚	西庁舎電気室
	緊急用油 回収キット	オイルレスQ (ACライト4.5kg/オイルフェンス2m×2本 /オイルマット3枚/オイルハンター5枚)	3セット	西庁舎電気室
	その他	ゴム手袋	162	大蔵海岸倉庫
		水杓	27	大蔵海岸倉庫


■ 大規模事故災害対策編

[予防・応急対応計画]

資料 7-1-1 石油コンビナート等特別防災区域図

石油コンビナート等特別防災区域図

神戸地区（灘・東灘）

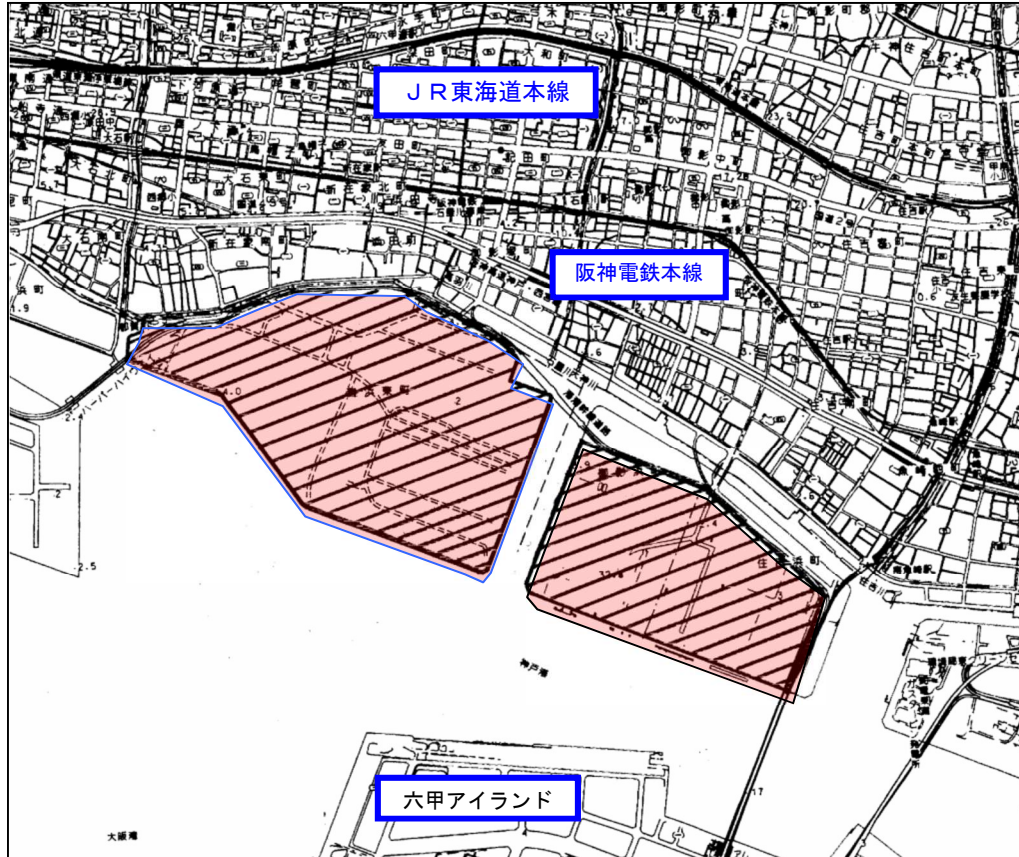

神戸地区（長田・須磨）

